



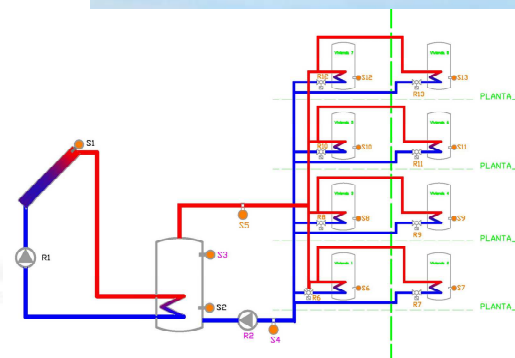

Soluciones para la distribución de ACS en viviendas, mediante los controles **DeltaSol®** SLT, BX Plus y MX. Duración: 60' aprox.

Webinar – sesión especial - SOLUCIONES

Bienvenido!

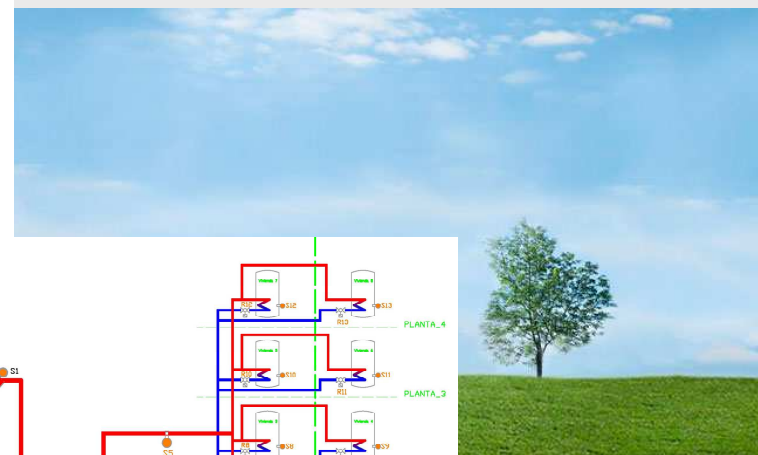


Hoy seré yo su interlocutor!!

Rafael Cerveró

International Account Manager

E-mail: rafael.cervero@resol.com


Phone: +34 670704630

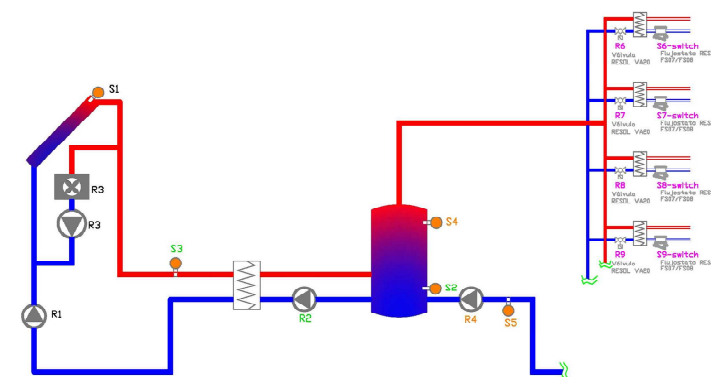

Soluciones para la distribución de ACS en viviendas, mediante los controles DeltaSol® SLT, BX Plus y MX. Duración: 60' aprox.

Webinar – sesión especial - SOLUCIONES

RESOL - WEBINAR internacional

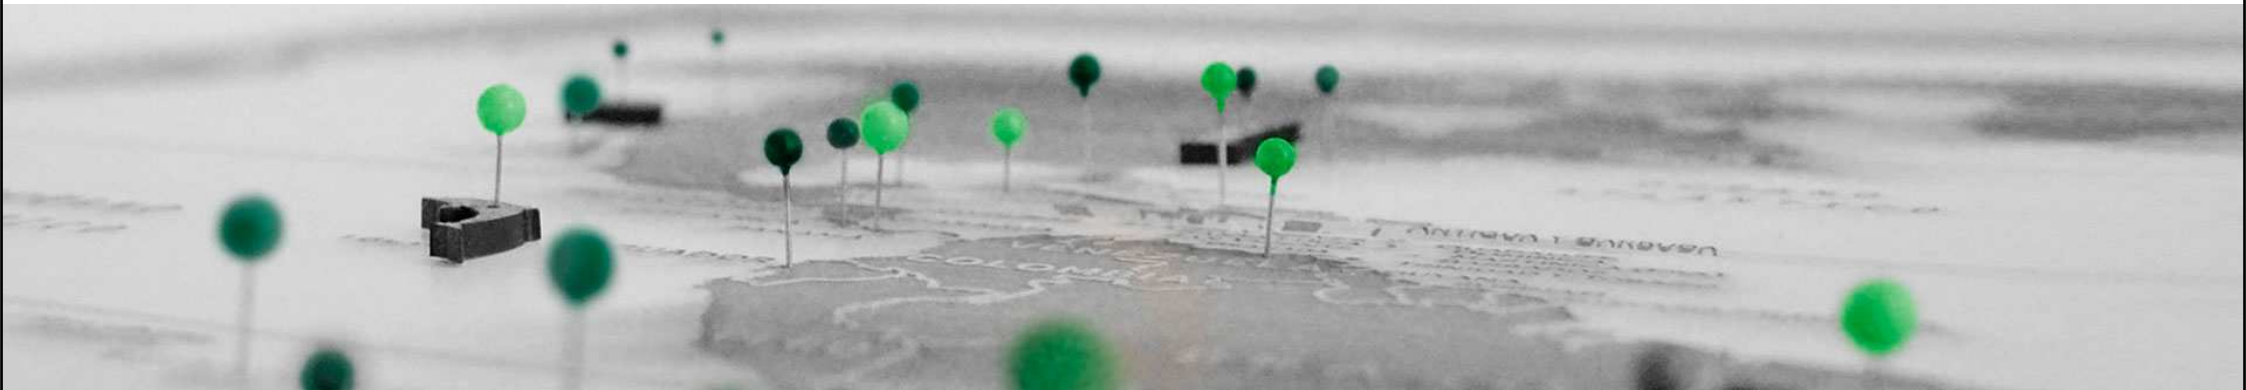

Este webinar está siendo seguido por Partners de, España, Alemania, Portugal, México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y Uruguay, entre otros!



PLANNING - Webinar JUNIO 2020



Seminarios Web previstos para el mes de Junio de 2020:




~~10/6/2020~~ — Soluciones de recirculación de ACS, mediante los controles DeltaSol® SLT, BX Plus y MX y el RESOL EC1. Duración: 90' aprox.

~~17/6/2020~~ — Funciones y soluciones de Intercambio térmico, mediante los controles de la serie DeltaSol® más usuales. Duración: 90' aprox.

24/6/2020 — Soluciones para la distribución de ACS en viviendas, mediante los controles DeltaSol® SLT, BX Plus y MX. Duración: 60' aprox.


SOLUCIONES PARA INSTALACIONES DISTRIBUIDAS

EJEMPLOS INSTALACIONES DISTRIBUIDAS

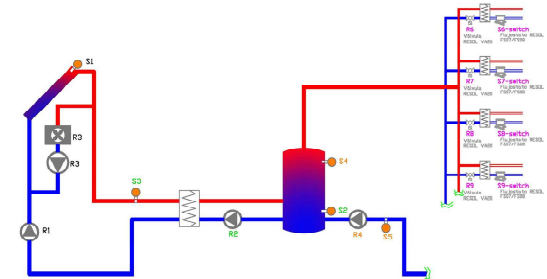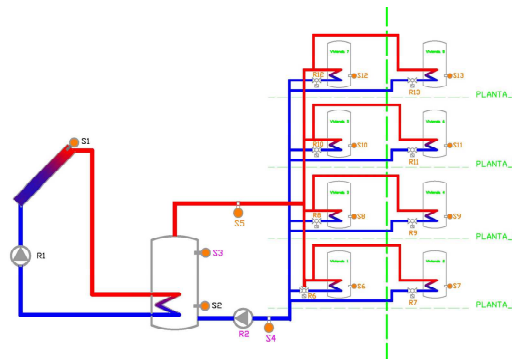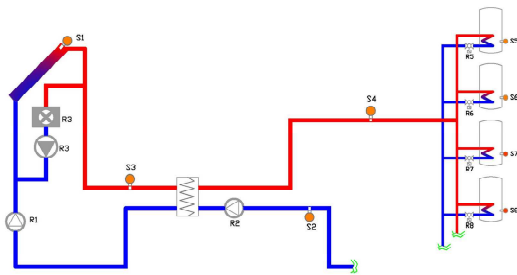


SOLUCIONES PARA INSTALACIONES DISTRIBUIDAS

EJEMPLO 1

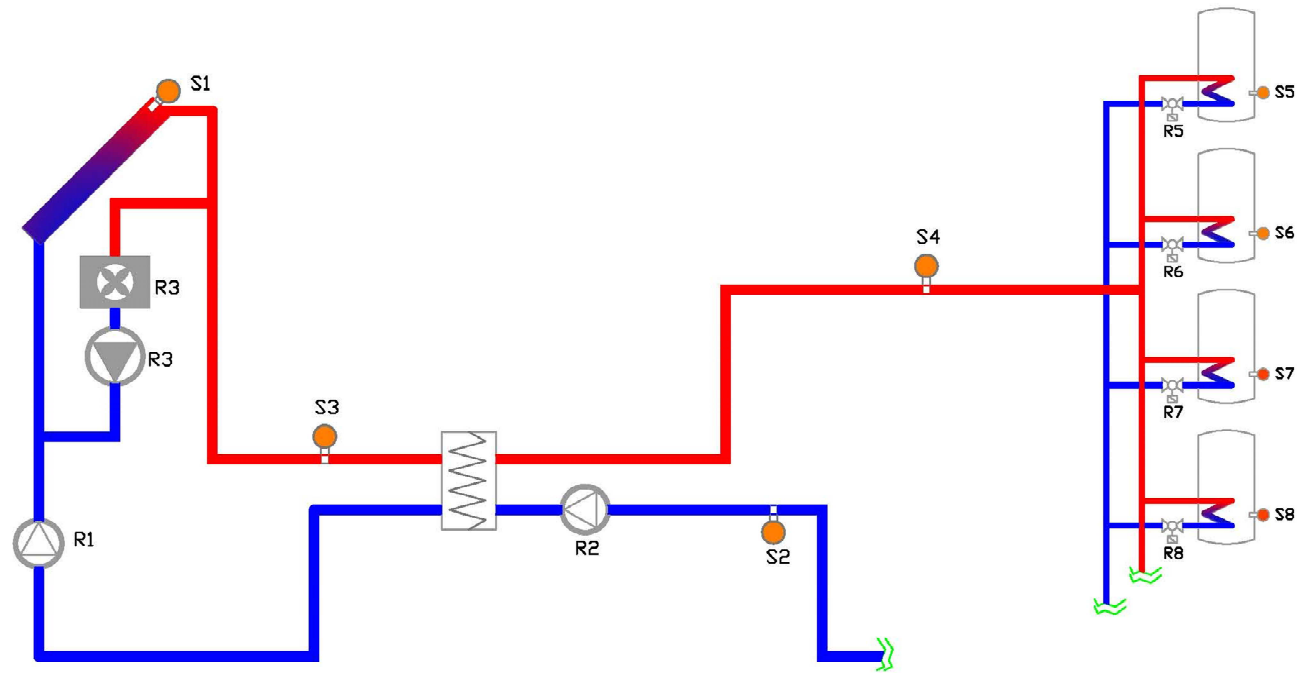


Instalación distribuida con intercambio térmico
y acumulación en vivienda

SOLUCIONES PARA INSTALACIONES DISTRIBUIDAS

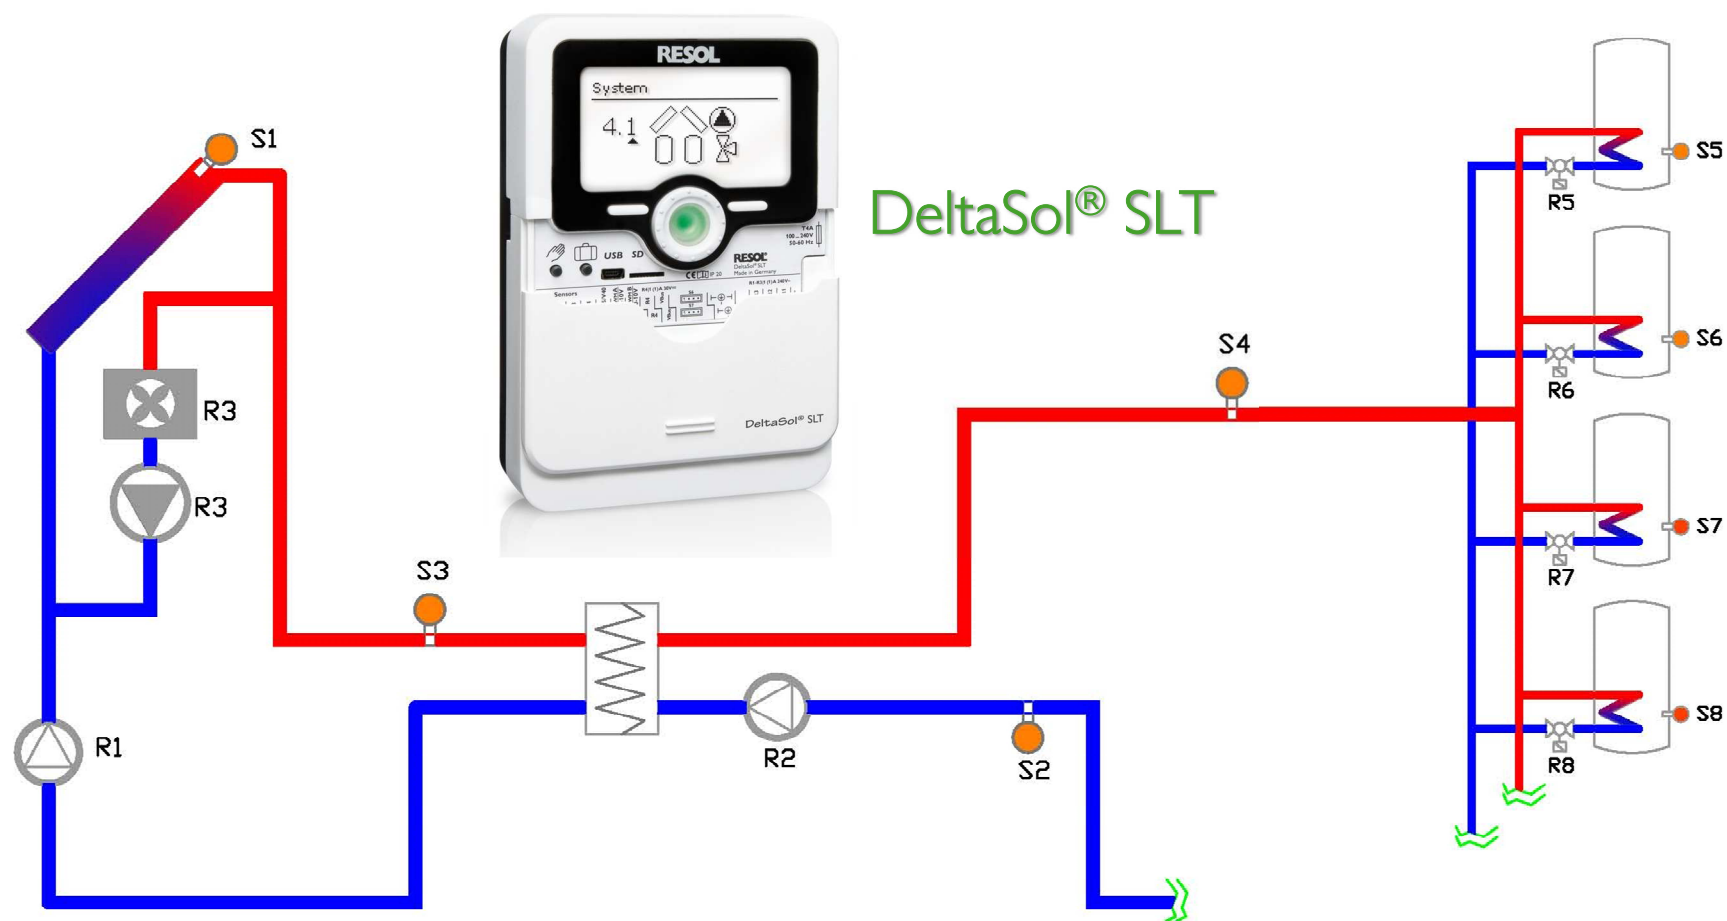

Ejemplo 1: Distribuida con intercambio térmico y acumulación en viv.

Regulación mediante
DeltaSol SLT

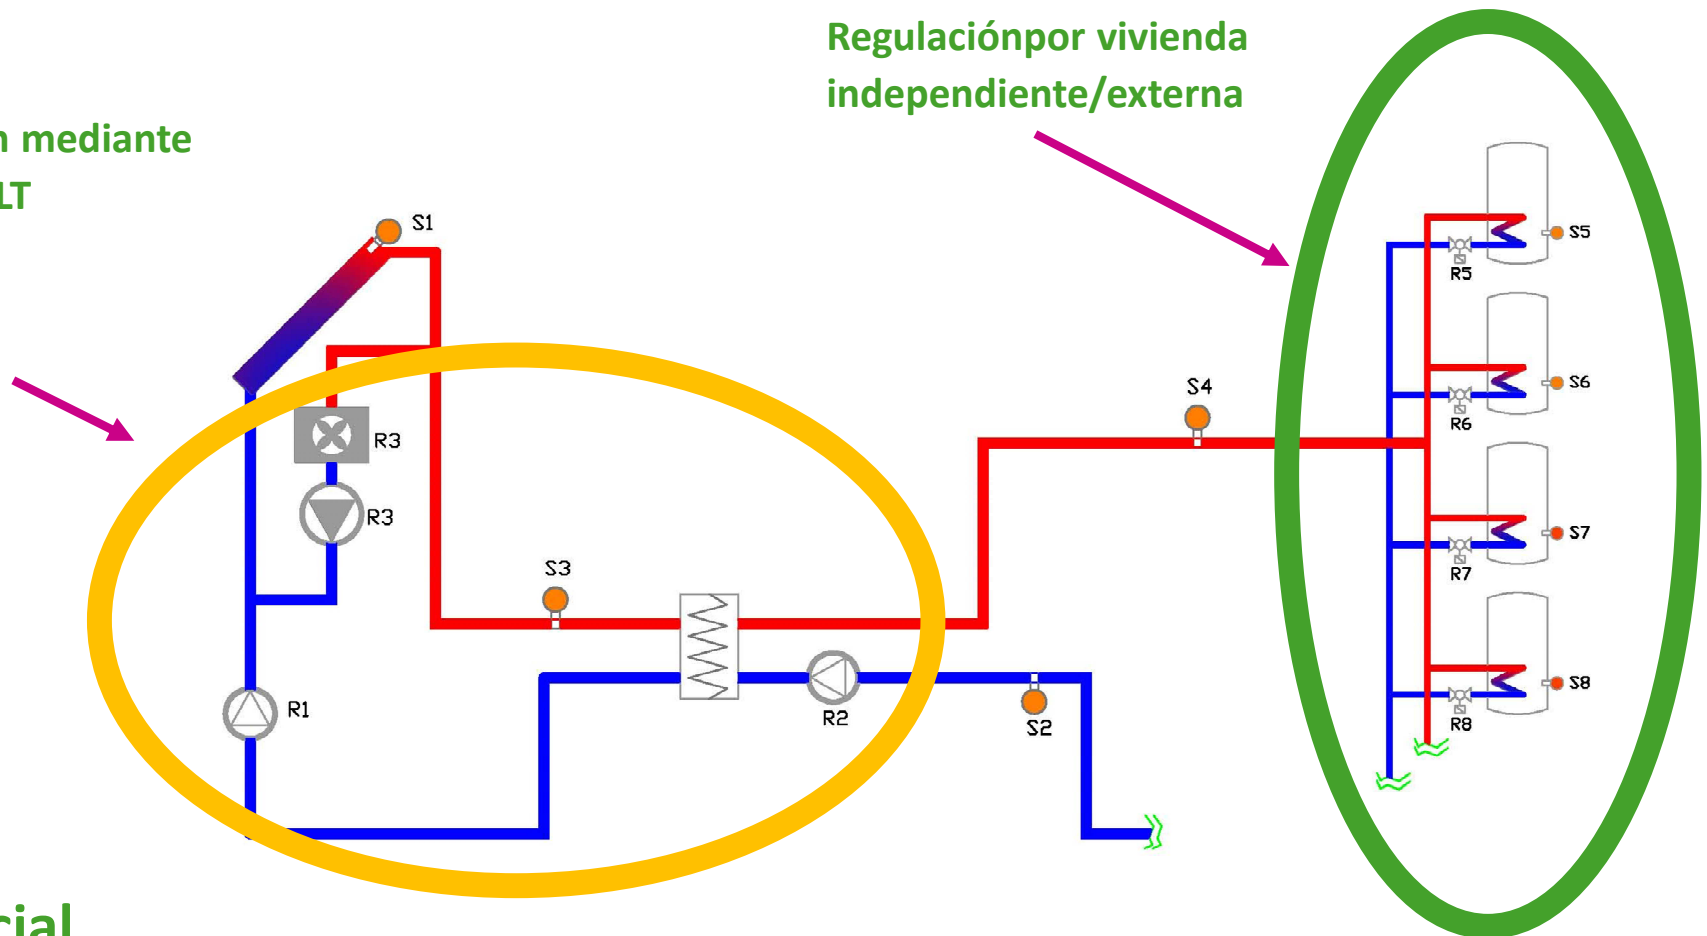


DeltaSol® SLT
Regulación parcial

CONEXIONES - REGLETERO



DeltaSol® SLT

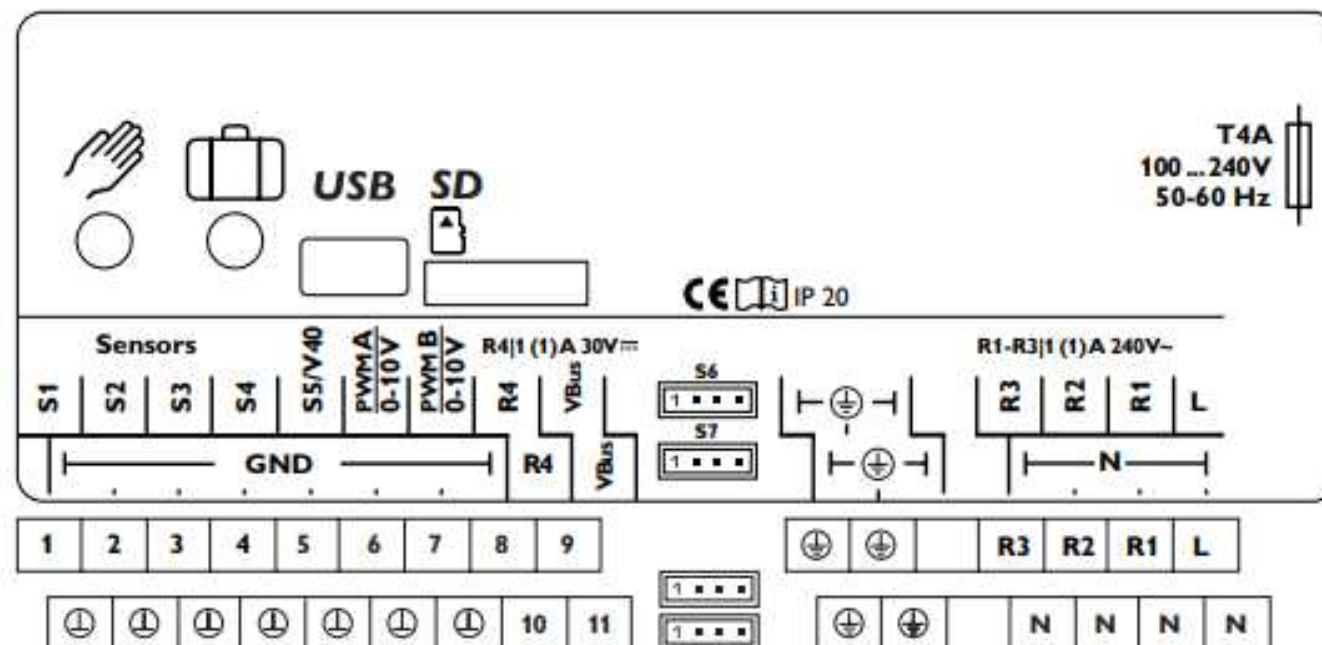

A TENER EN CUENTA...

En todas las soluciones mostradas en esta presentación y en general para todas las soluciones, tenemos que tener en cuenta:

- Lóngitud máxima de prolongación de cable para sondas y Bus de datos (VBus) -> máximo 100 metros.
- En el caso de prolongar sondas, calcular correctamente la sección del hilos. Se aconseja que el cable de prolongación sea apantallado.
- Intensidad máxima de salida de relés -> 1 Amperio a 220VAC
- Analizar los elementos a controlar/ alimentar (tipos de señales PWM, 0-10V, etc...)

RECUERDA: RESOL, dispone de amplia gama de productos, electroválvulas, estaciones solares de bombeo, sondas, adaptadores, herramientas específicas, fluidos térmicos, etc...

Visualiza tus instalaciones con Vbus.net, nuestro portal web




Configuración mediante Vbus trainner



SOLUCIONES PARA INSTALACIONES DISTRIBUIDAS

EJEMPLO 2

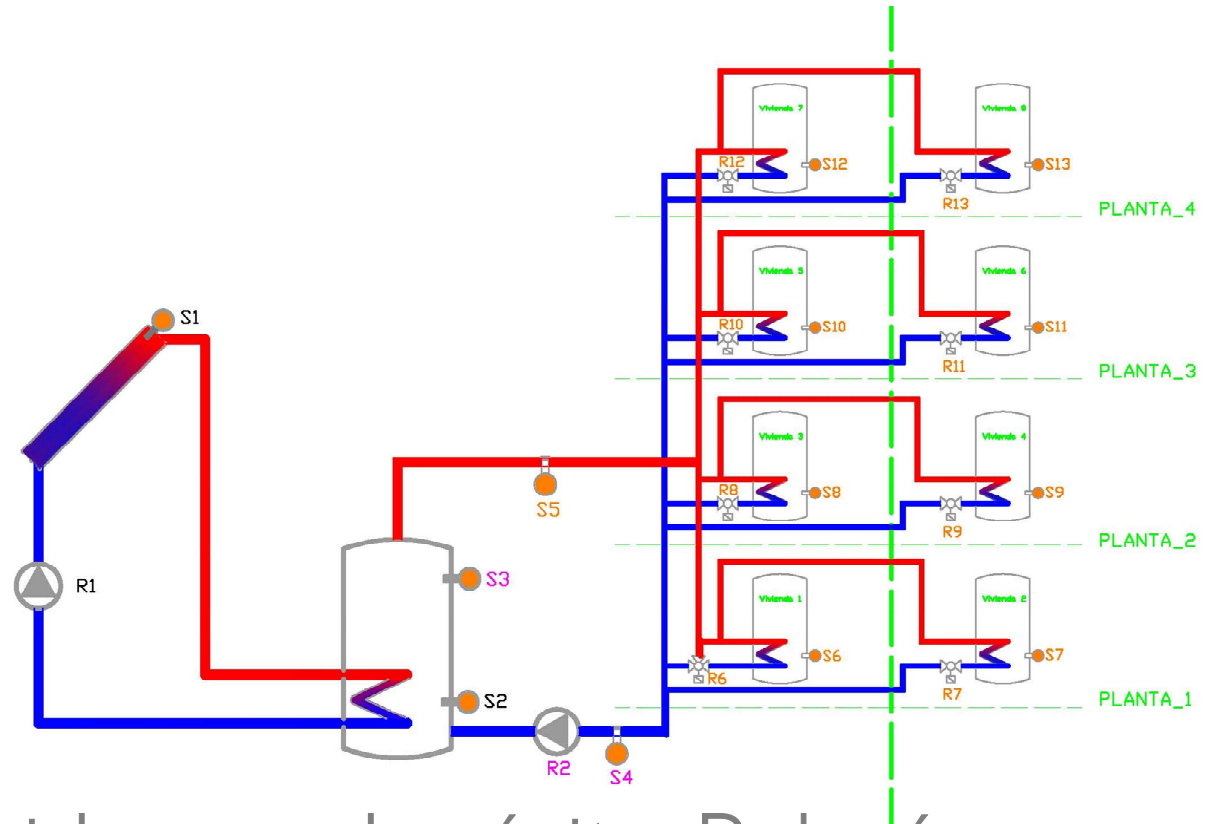


Instalación distribuida con depósito Pulmón e interacumuladores en vivienda

Ejemplo 2: Distribuida. Dep. Pulmón e interacumuladores en viv.

DeltaSol® MX


Regulación total

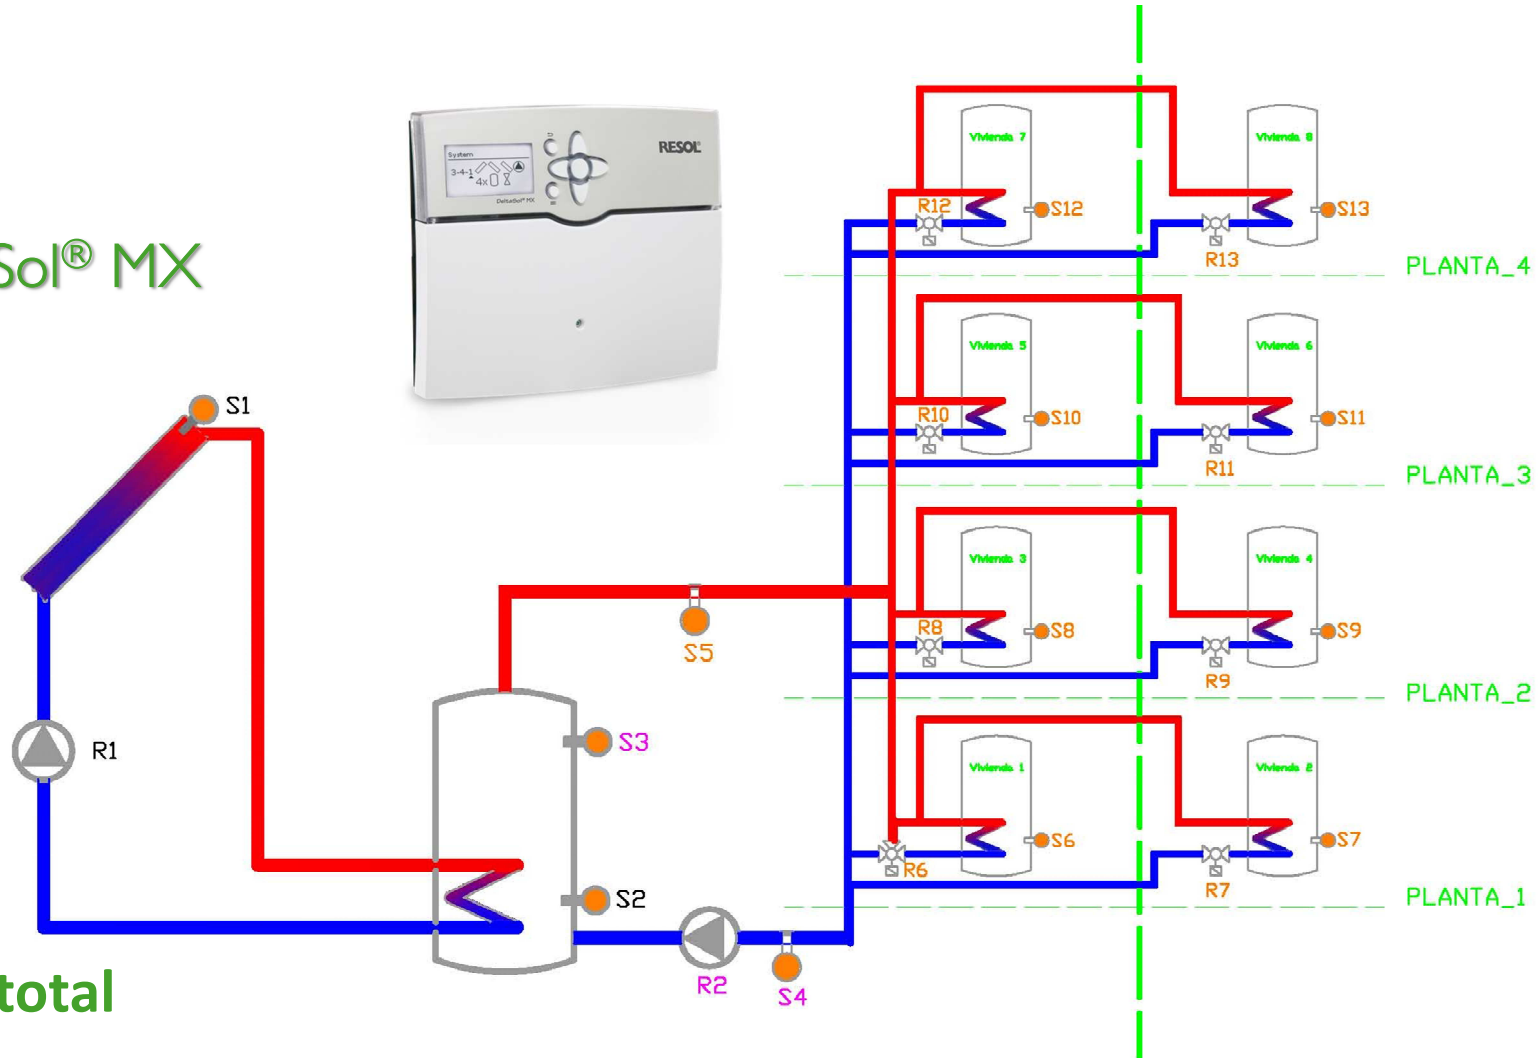

CONEXIONES - REGLETERO



DeltaSol® MX

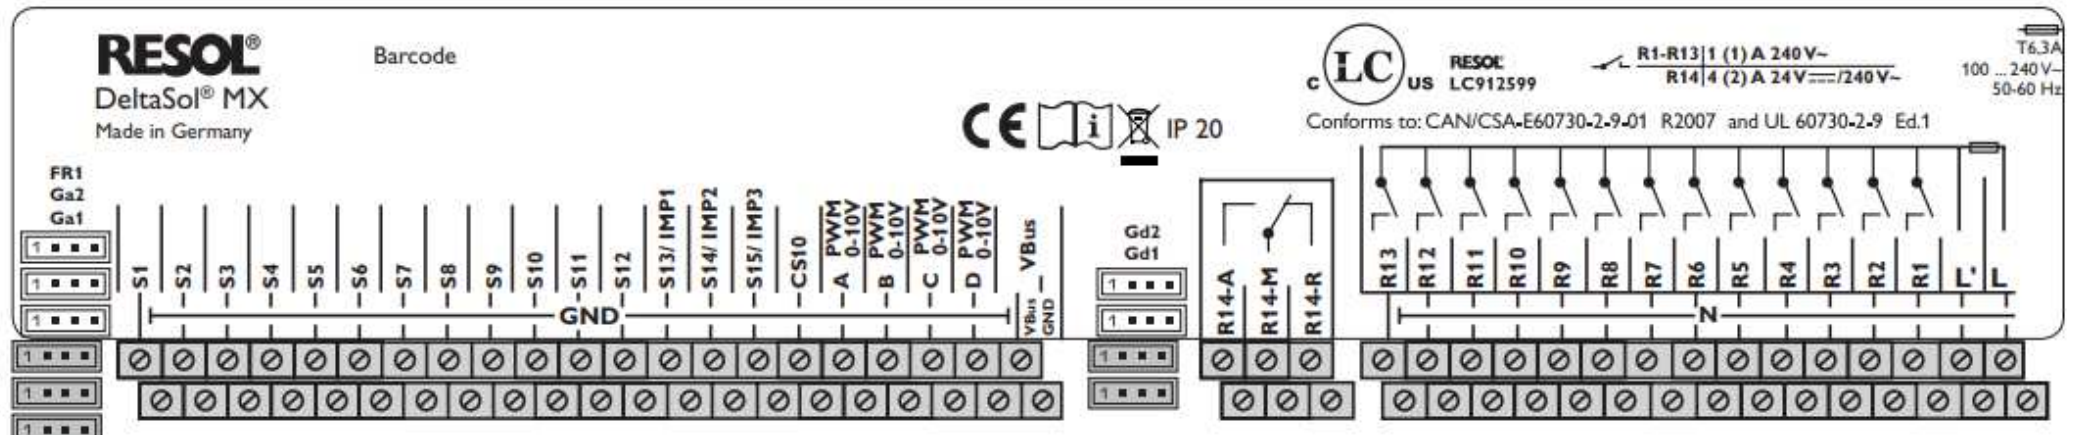

A TENER EN CUENTA...

En todas las soluciones mostradas en esta presentación y en general para todas las soluciones, tenemos que tener en cuenta:

- Lóngitud máxima de prolongación de cable para sondas y Bus de datos (VBus) -> máximo 100 metros.
- En el caso de prolongar sondas, calcular correctamente la sección del hilos. Se aconseja que el cable de prolongación sea apantallado.
- Intensidad máxima de salida de relés -> 1 Amperio a 220VAC
- Analizar los elementos a controlar/ alimentar (tipos de señales PWM, 0-10V, etc...)

RECUERDA: RESOL, dispone de amplia gama de productos, electroválvulas, estaciones solares de bombeo, sondas, adaptadores, herramientas específicas, fluidos térmicos, etc...

Visualiza tus instalaciones con Vbus.net, nuestro portal web




Configuración mediante Vbus trainner




SOLUCIONES PARA INSTALACIONES DISTRIBUIDAS

EJEMPLO 3

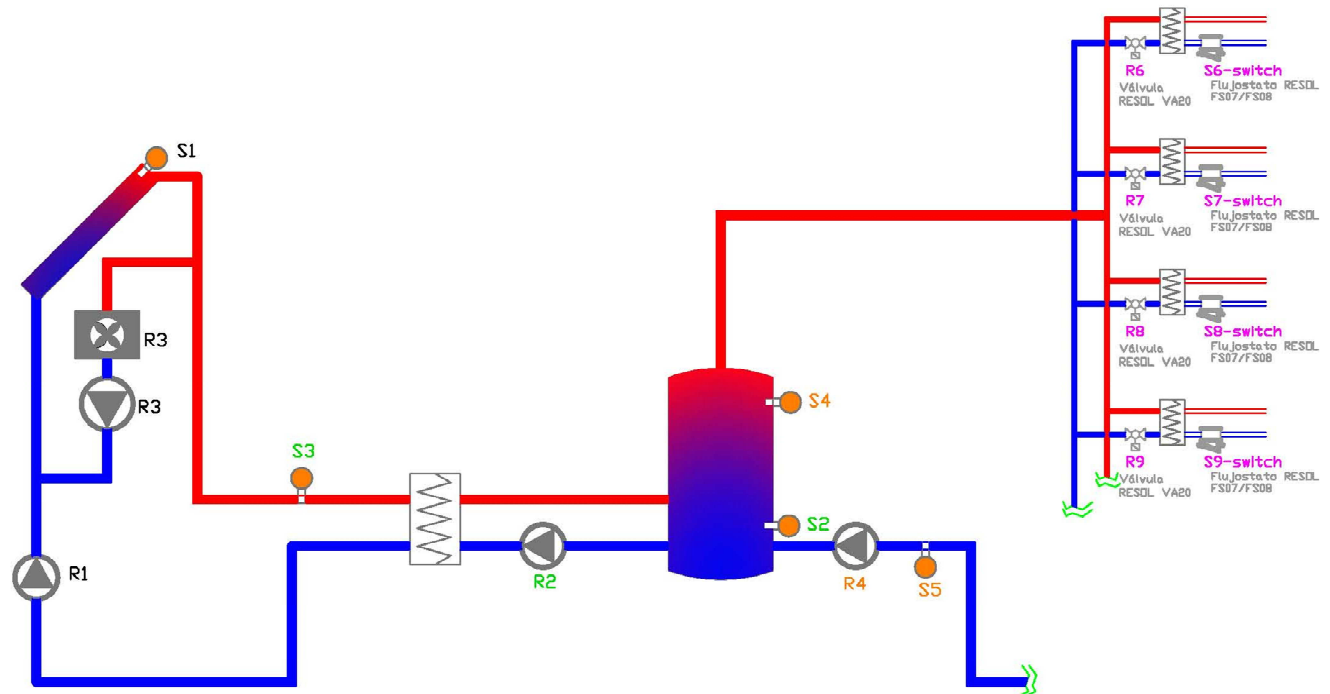


Instalación distribuida con intercambio térmico
e intercambiadores en viviendas

SOLUCIONES PARA INSTALACIONES DISTRIBUIDAS

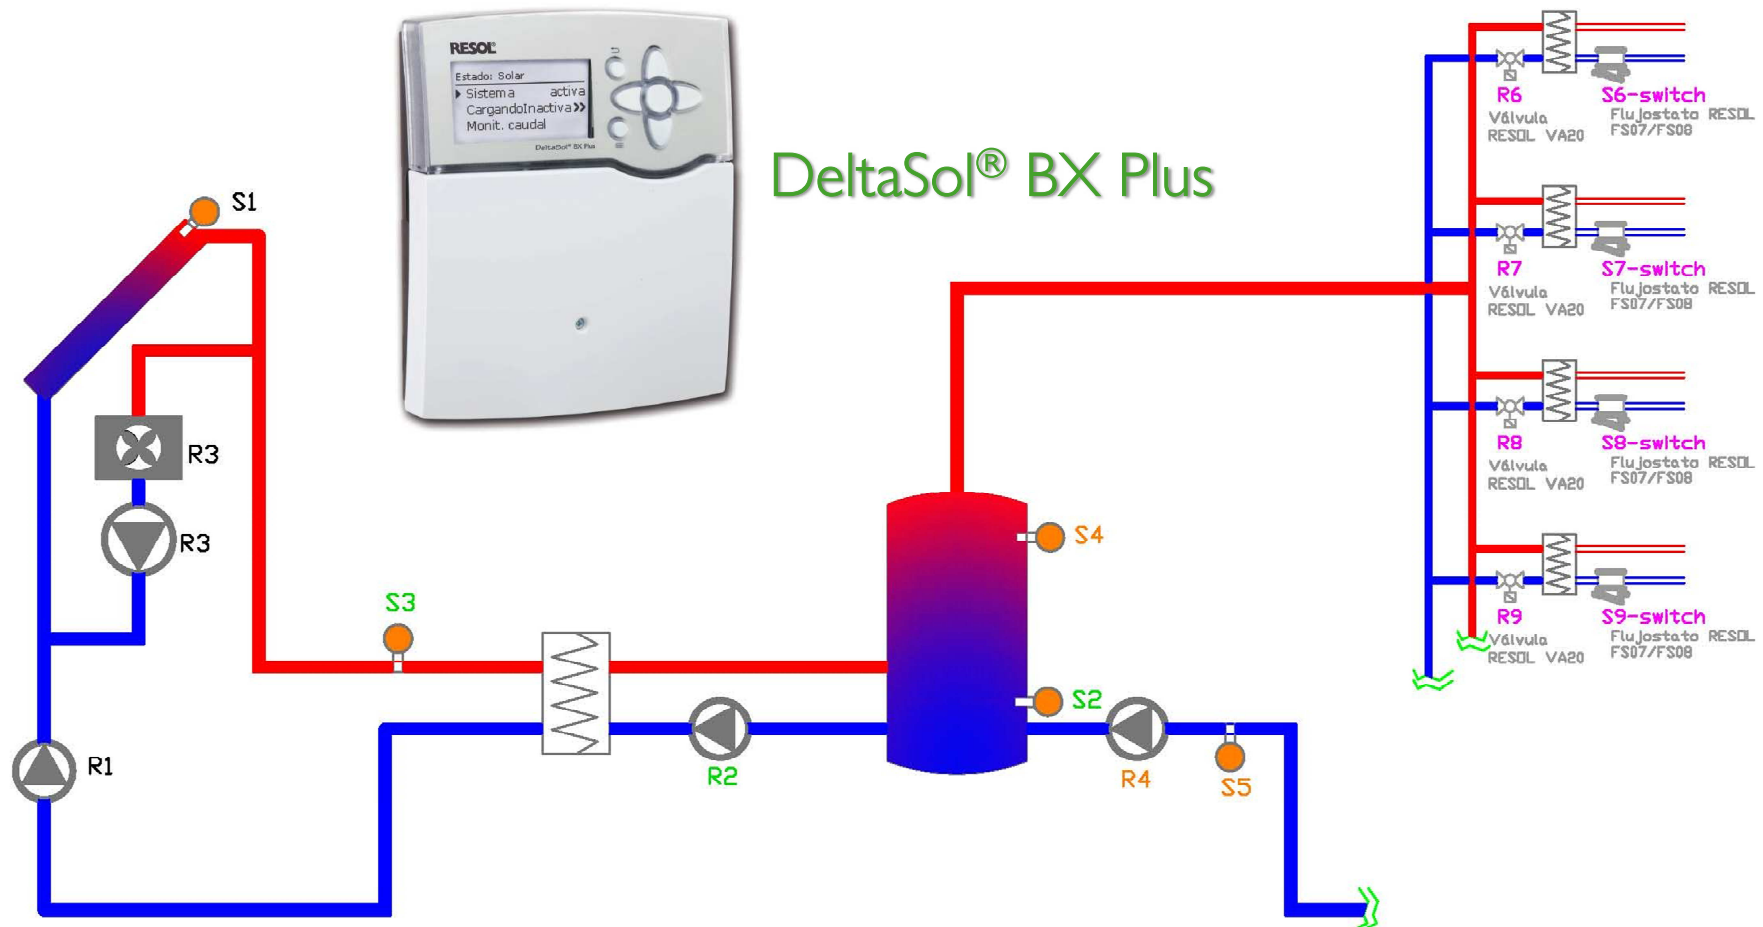

Ejemplo 3: Distribuida. Intercambio térmico e intercamb. en viviendas

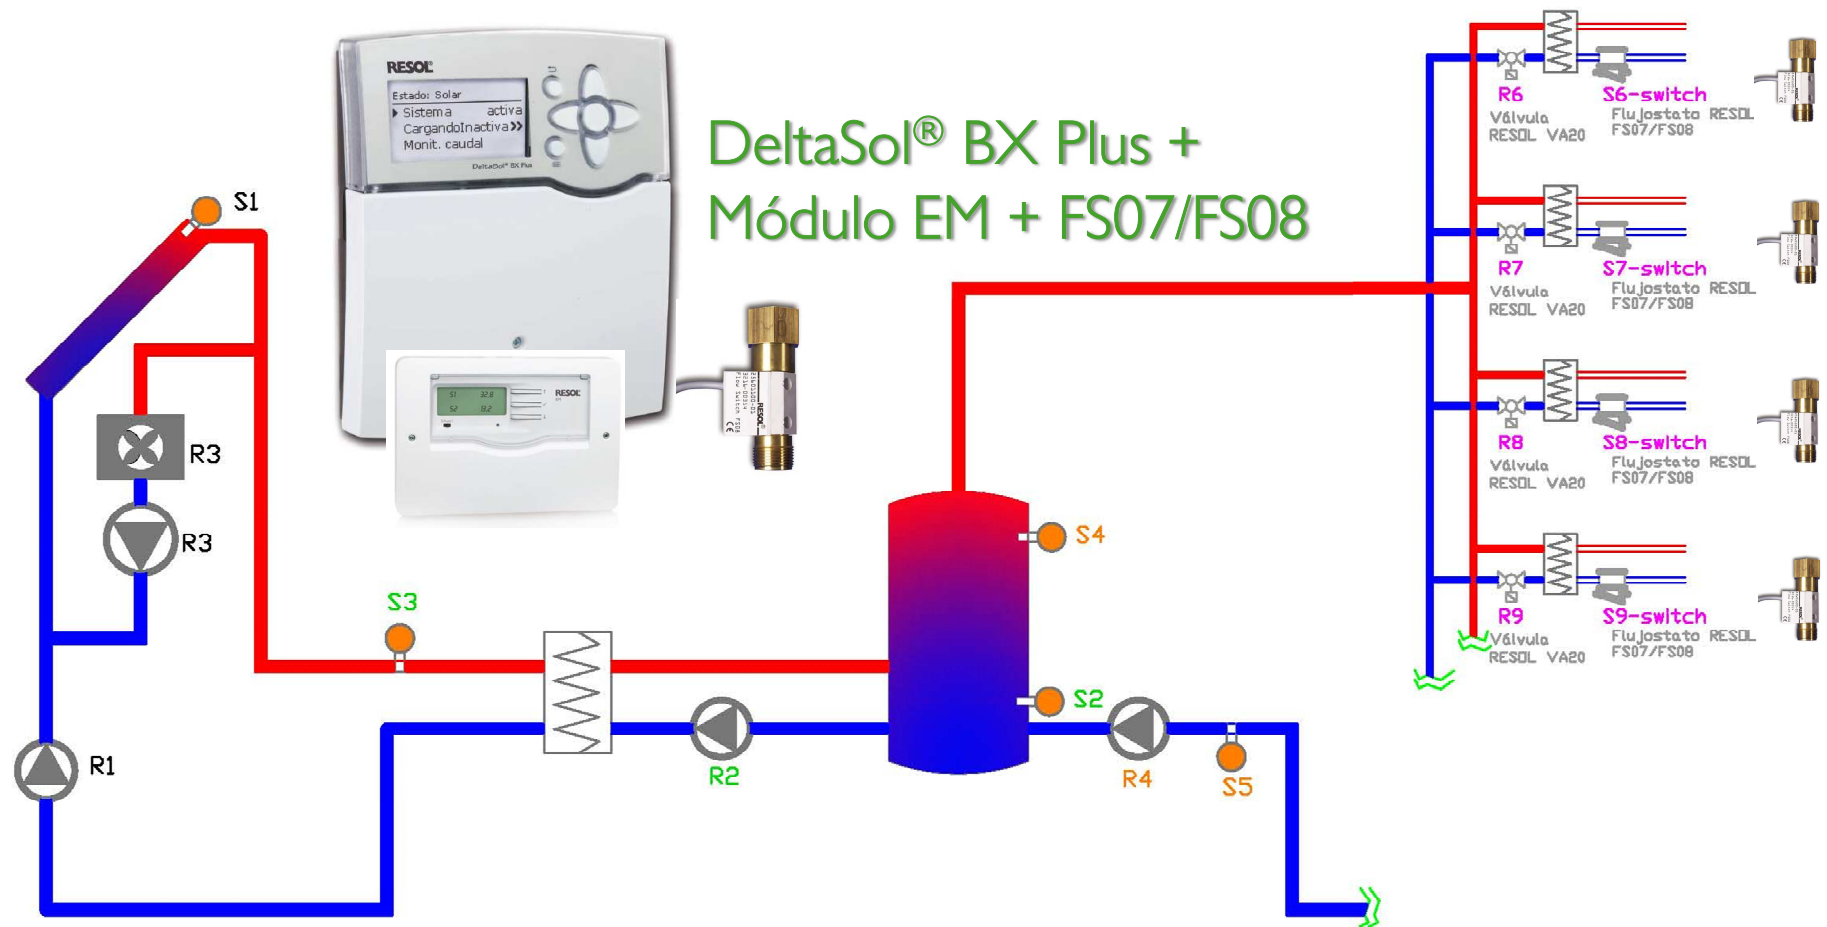

Regulación total

ELEMENTOS DE REGULACIÓN



DeltaSol® BX Plus



RESOL Módulo EM




Flujostato
RESOL FS07 y FS08


CONEXIONES - REGLETERO



DeltaSol® BX Plus

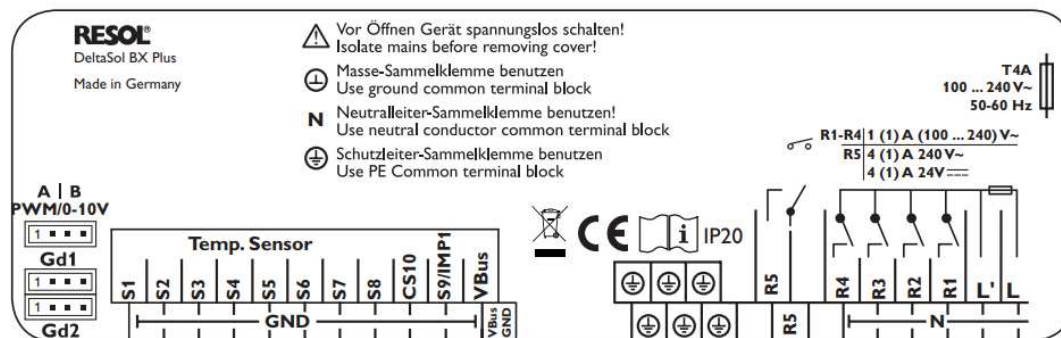

RESOL Módulo EM

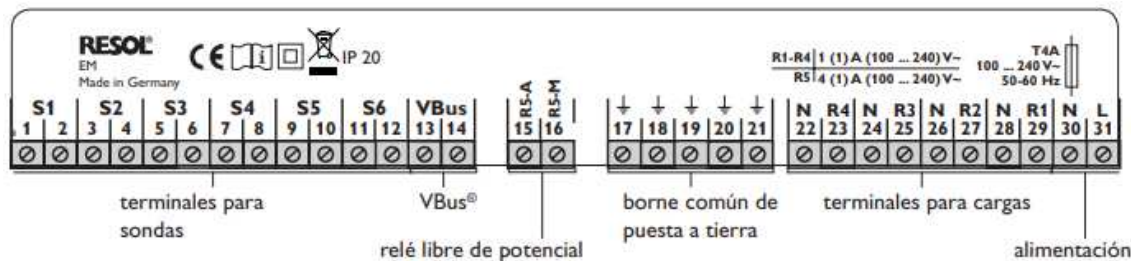

A TENER EN CUENTA...

En todas las soluciones mostradas en esta presentación y en general para todas las soluciones, tenemos que tener en cuenta:

- Lóngitud máxima de prolongación de cable para sondas y Bus de datos (VBus) -> máximo 100 metros.
- En el caso de prolongar sondas, calcular correctamente la sección del hilos. Se aconseja que el cable de prolongación sea apantallado.
- Intensidad máxima de salida de relés -> 1 Amperio a 220VAC
- Analizar los elementos a controlar/ alimentar (tipos de señales PWM, 0-10V, etc...)

RECUERDA: RESOL, dispone de amplia gama de productos, electroválvulas, estaciones solares de bombeo, sondas, adaptadores, herramientas específicas, fluidos térmicos, etc...

Visualiza tus instalaciones con Vbus.net, nuestro portal web



Configuración mediante Vbus trainner



Atención y asesoramiento especializado en todo el mundo

¿Tienes alguna pregunta?



Nosotros tenemos algunas respuestas!



#quédateencasa

www.resol.de

